



BAGOM LPG Tank und Services GmbH

**Anhang 1**

**Prüfabläufe I und II Neubehälter**

Blatt 1

<b>Prüfablauf</b>	<b>I - PRIMUS ESM</b>	<b>II - PRIMUS KKS</b>
besondere Schutzmaßnahme nach BetrSichV 6.17.4	Außenbeschichtung	KKS-Anlage (galvanisch)
<b>Prüfturnus</b>	<b>I</b>	<b>II</b>
im 1 Jahr / bP	ESM	KKS
alle 2 Jahre / bP	Äußere Prüfung	Äußere Prüfung, KKS
alle 10 Jahre / ZÜS	SEP	KKS oder SEP
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die ESM erfolgt im ersten Jahr der Einlagerung durch eine bP im Rahmen der Prüfung der Aufstellung.</li> <li>• Alle weiteren 10 Jahre wird dann eine SEP durchgeführt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Inbetriebnahme der KKS-Anlage ist von einer bP durchzuführen.</li> <li>• Galvanische KKS- Anlagen sind alle 2 Jahre durch eine bP zu prüfen.</li> <li>• Die KKS- Anlage ist alle 10 Jahre durch eine ZÜS zu prüfen. Die Prüfaufzeichnungen der bP der letzten 10 Jahre müssen zur ZÜS-Prüfung vorliegen.</li> <li>• Im Zeitraum von 40 Jahren ist der Flüssiggaslagerbehälter mindestens einmal mit SEP zu prüfen.</li> </ul>

**BAGOM LPG Tank und Services GmbH**

Mittelstraße 13  
57339 Erndtebrück

Telefon: +49 (0) 2753 /5093-0  
Telefax: +49 (0) 2753 /5093-50  
E-Mail: info@bagom.de  
Internet: www.bagom.de

**Geschäftsführung**

Guido Barth  
Christian Schulz

Amtsgericht Siegen  
HRB 10745

USt-ID: DE174105752

**Bankverbindung**

**Sparkasse Siegen**  
IBAN: DE22 4605 0001 0000 0776 93  
BIC: WELADED1SIE



BAGOM LPG Tank und Services GmbH

**Anhang 1**

**Prüfabläufe I, II, III Altbehälter**  
Blatt 2

<b>Prüfablauf</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
besondere Schutzmaßnahme nach BetrSichV 6.17.4	Außenbeschichtung	KKS-Anlage (galvanisch)	ohne besondere Schutzmaßnahme (Außenbeschichtung beschädigt oder KKS-Anlage nicht wirksam)
<b>Prüfturnus</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
innerhalb 2 Jahre / ZÜS			(SEP)
innerhalb 2 Jahre / bP			(KKS)
alle 2 Jahre / bP	Äußere Prüfung	Äußere Prüfung, KKS	Äußere Prüfung
vor 1. wiederkehrenden Prüfung / bP	ESM		
alle 5 Jahre / ZÜS			SEP
alle 10 Jahre / ZÜS	SEP oder ESM	KKS oder SEP	(KKS oder SEP)
<b>Erläuterung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die ESM muss vor der ersten wiederkehrenden Prüfung nach Einlagerung durch eine bP erfolgen oder während einer wiederkehrenden Prüfung durch die ZÜS durchgeführt worden sein.</li> <li>Alle weiteren 10 Jahre wird dann eine SEP durchgeführt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Inbetriebnahme der KKS-Anlage ist von einer bP durchzuführen.</li> <li>Galvanische KKS-Anlagen sind alle 2 Jahre durch eine bP zu prüfen.</li> <li>Die KKS- Anlage ist alle 10 Jahre durch eine ZÜS zu prüfen. Die Prüfaufzeichnungen der bP der letzten 10 Jahre müssen zur ZÜS-Prüfung vorliegen</li> <li>Im Zeitraum von 40 Jahren ist der Flüssiggaslagerbehälter mindestens einmal mit SEP zu prüfen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelfallentscheidung, SEP innerhalb von 2 Jahren (z.B. mit mind. 3 Sensoren und mindestens linearer Ortung. Danach Verkürzung der Prüfrfrist auf 5 Jahre.</li> <li>Einzelfallentscheidung, KKS- Einbau innerhalb von 2 Jahren. Danach Erlangung der Prüfrfrist von 10 Jahren (Prüfablauf II, Blatt 2).</li> </ul>

**BAGOM LPG Tank und Services GmbH**

Mittelstraße 13  
57339 Erndtebrück

Telefon: +49 (0) 2753 /5093-0  
Telefax: +49 (0) 2753 /5093-50  
E-Mail: info@bagom.de  
Internet: www.bagom.de

**Geschäftsführung**



Guido Barth  
Christian Schulz

Amtsgericht Siegen  
HRB 10745


USt-ID: DE174105752

**Bankverbindung**

**Sparkasse Siegen**  
IBAN: DE22 4605 0001 0000 0776 93  
BIC: WELADED1SIE

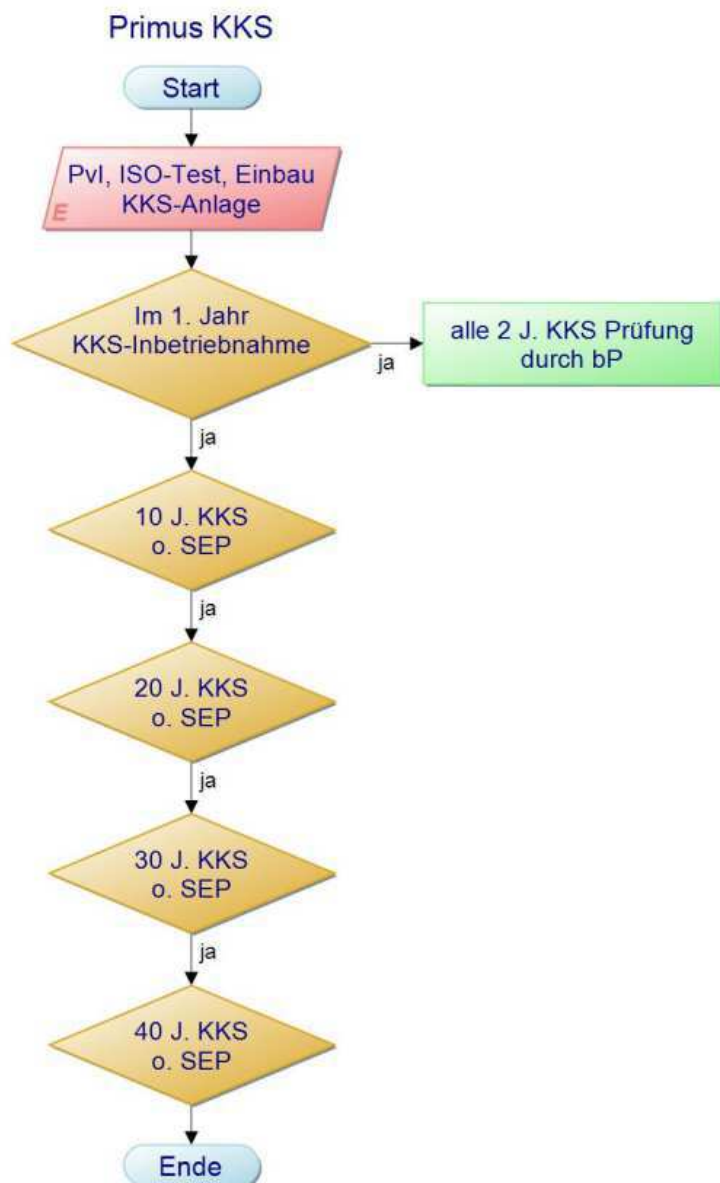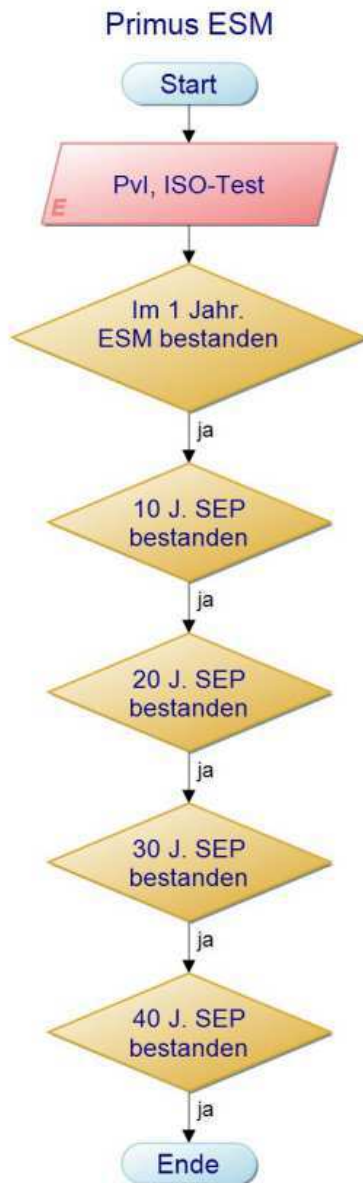

### Altbehälter mit KKS

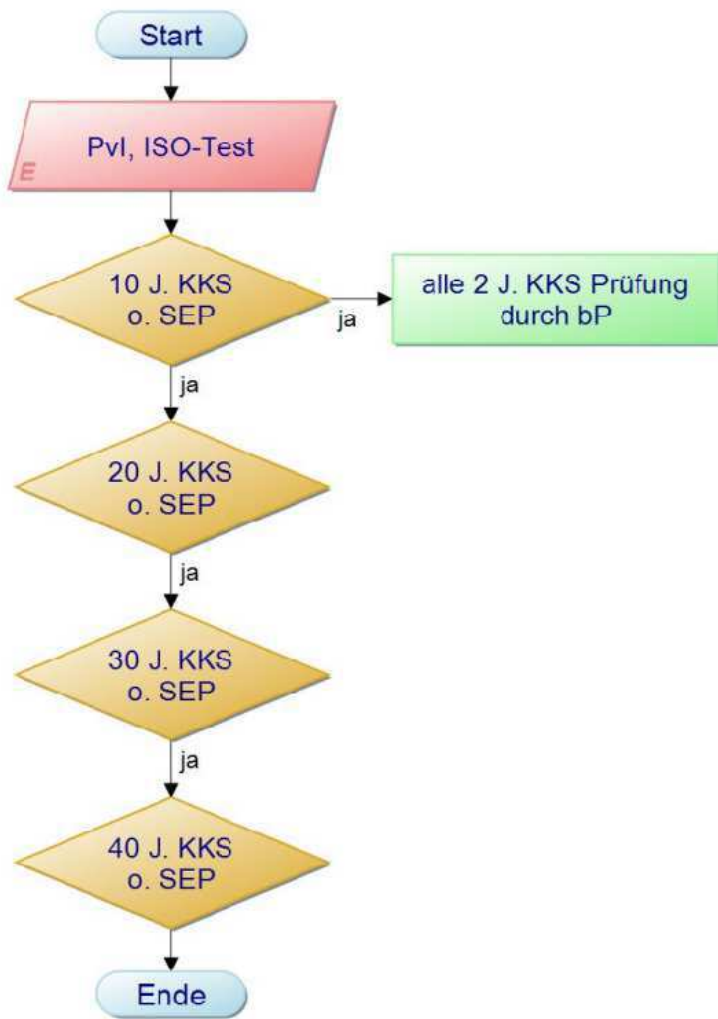

### Altbehälter

